


MV OBR 1 TP
15.06.11
msp M.S.R.

Gruppe: Bertzl 608] Uhrzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:38:38 Messzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:00:00
Zeiger: Fr, 27 Nov 2009 01:00:00

- FOLBA10FF001_XJ01_SIG 100.92 t/h F FD Kessel ← steam load of boiler
- FOLBA10CP001_XJ01_SIG 35.00 bar P FD ← steam pressure
- FOHAD10CP001_XP01_SIG 45.06 bar P DaTrom ← boiler drum pressure
- FOLBA20CG001_XJ01_SIG 0.77 % G AS HD-Dampf vor T 60 ← valve for steam release for blowing-out/cleaning of boiler-steam pipes

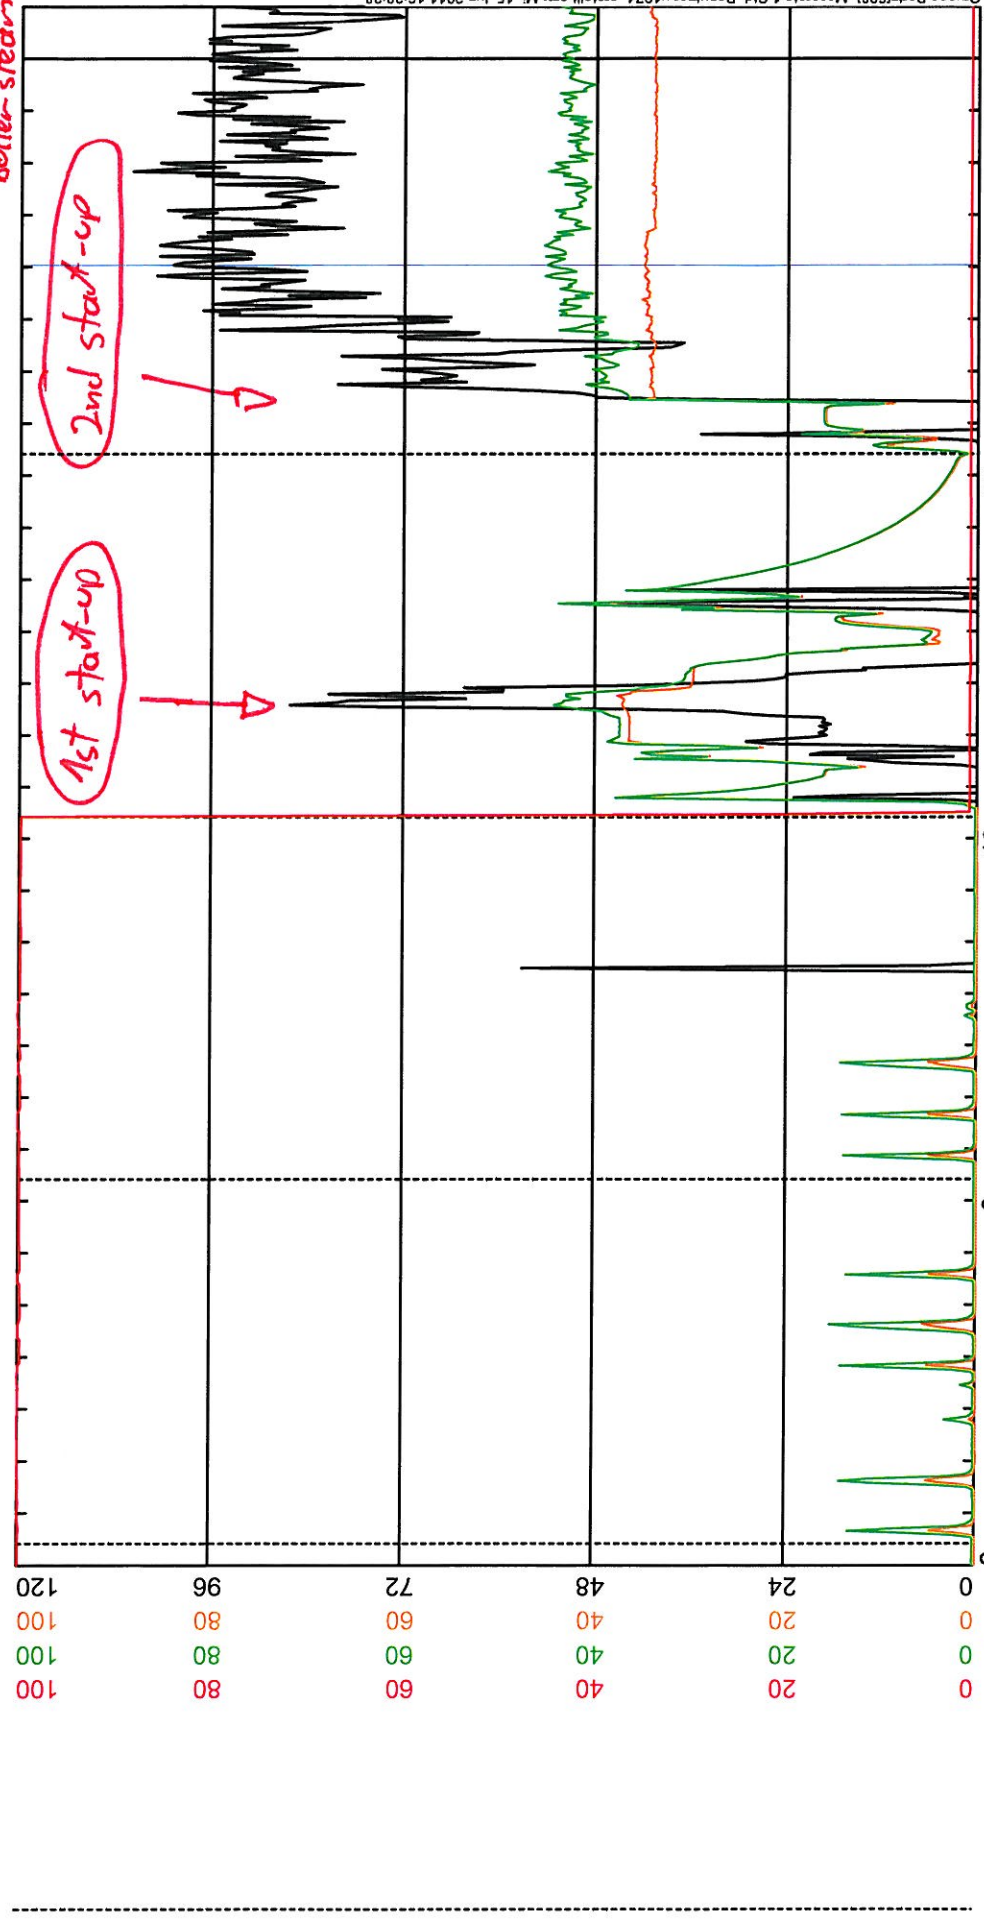

FOLBA20. 0
FOLBA10. 0
FOLBA10. 0
FOLBA10. 0


MK 6 Daten

Gruppe Bertzl(608), Messrate 1 Std, Benutzer u1974, erstellt am: Mi, 15 Jun 2011 16:38:38

MVV 08/11/11
 15.06.11
 MSP N.S.

Gruppe: Bertzl 608] Uhrzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:44:04 Messzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:00:00
 Zeiger: Mi, 16 Dez 2009 14:00:00

- FOLBA10FF001_XJ01_SIG F FD Kessel
- FOLBA10CP001_XJ01_SIG P FD
- F0HAD10CP001_XP01_SIG P DaTrom
- FOLBA20CG001_XJ01_SIG G AS HD-Dampf vor T 60

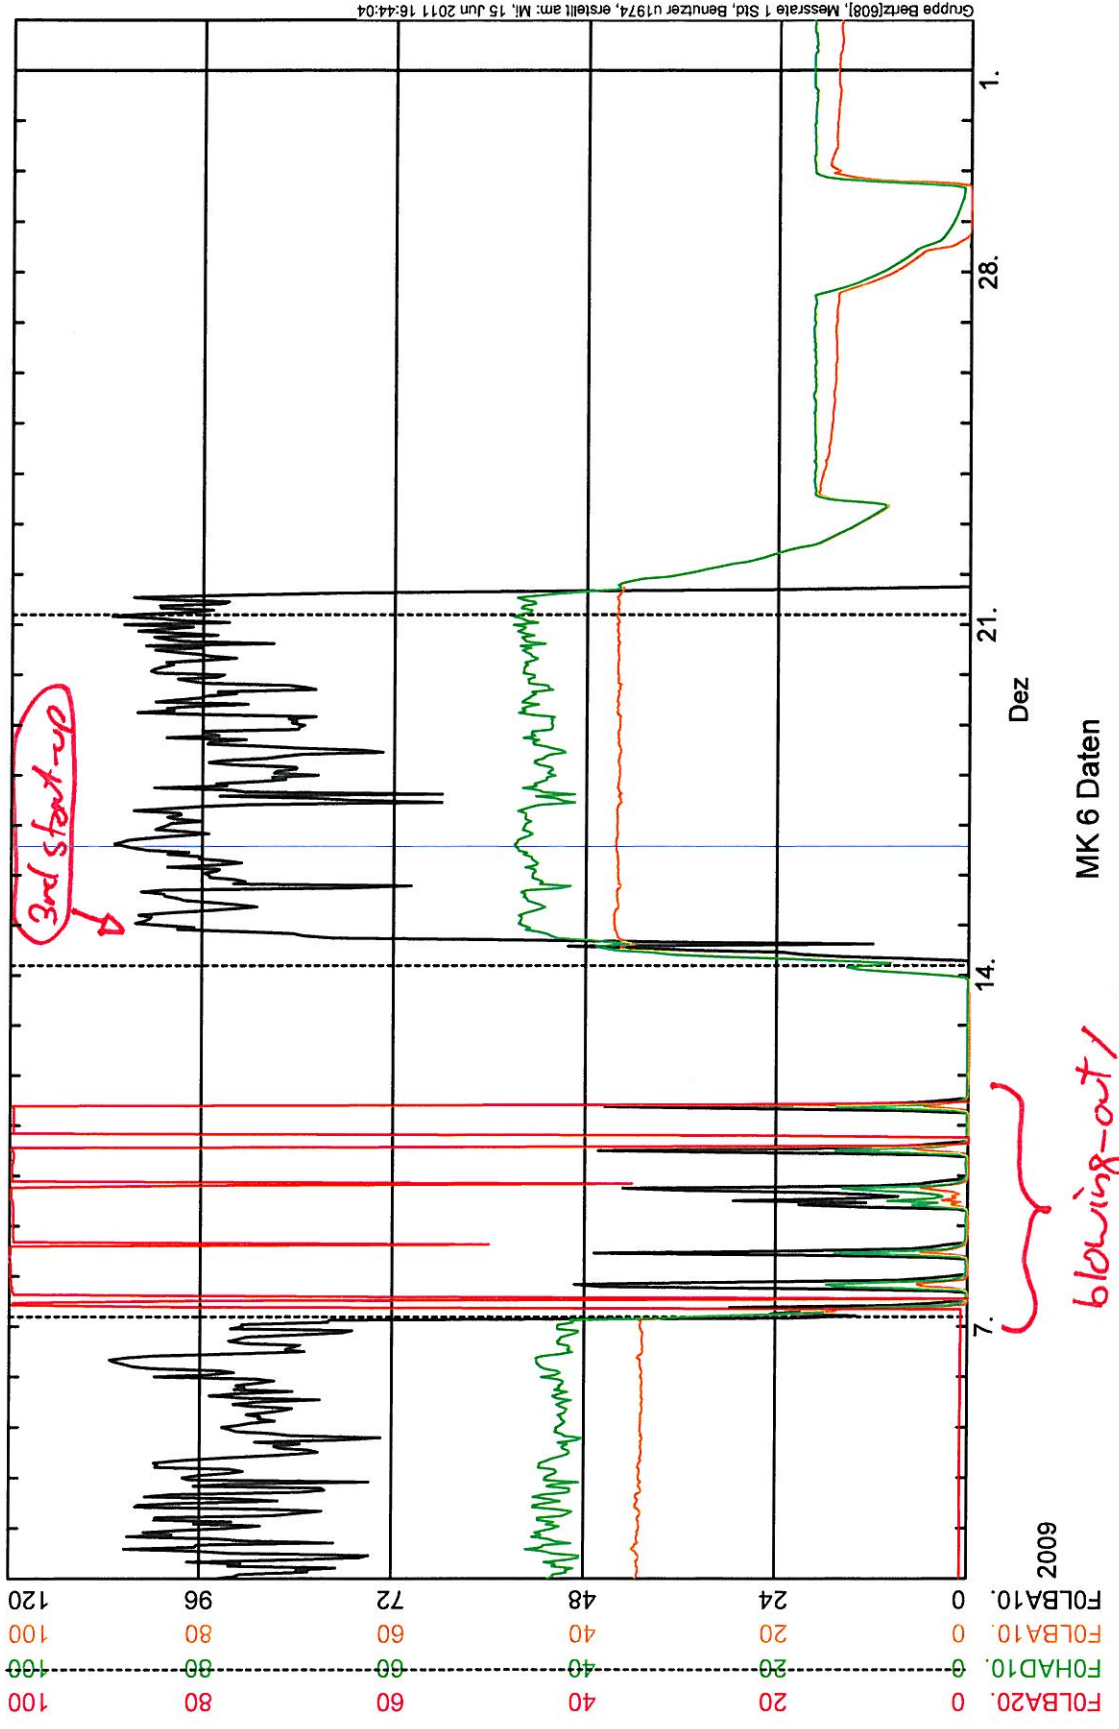


MK 6 Daten

blowing-out /
 cleaning of the
 boiler steam pipes

MUN ODM 17P
15.06.11
MSP. M. A.

Gruppe: Bertzf[608] Uhrzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:45:14 Messzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:00:00
 Zeiger: Fr, 22 Jan 2010 07:00:00

● FOLBA10FF001_XJ01_SIG 105.51 t/h F FD Kessel
 ● FOLEA10CP001_XJ01_SIG 39.73 bar P FD
 ● FOHAD10CP001_XP01_SIG 49.45 bar P DaTrom

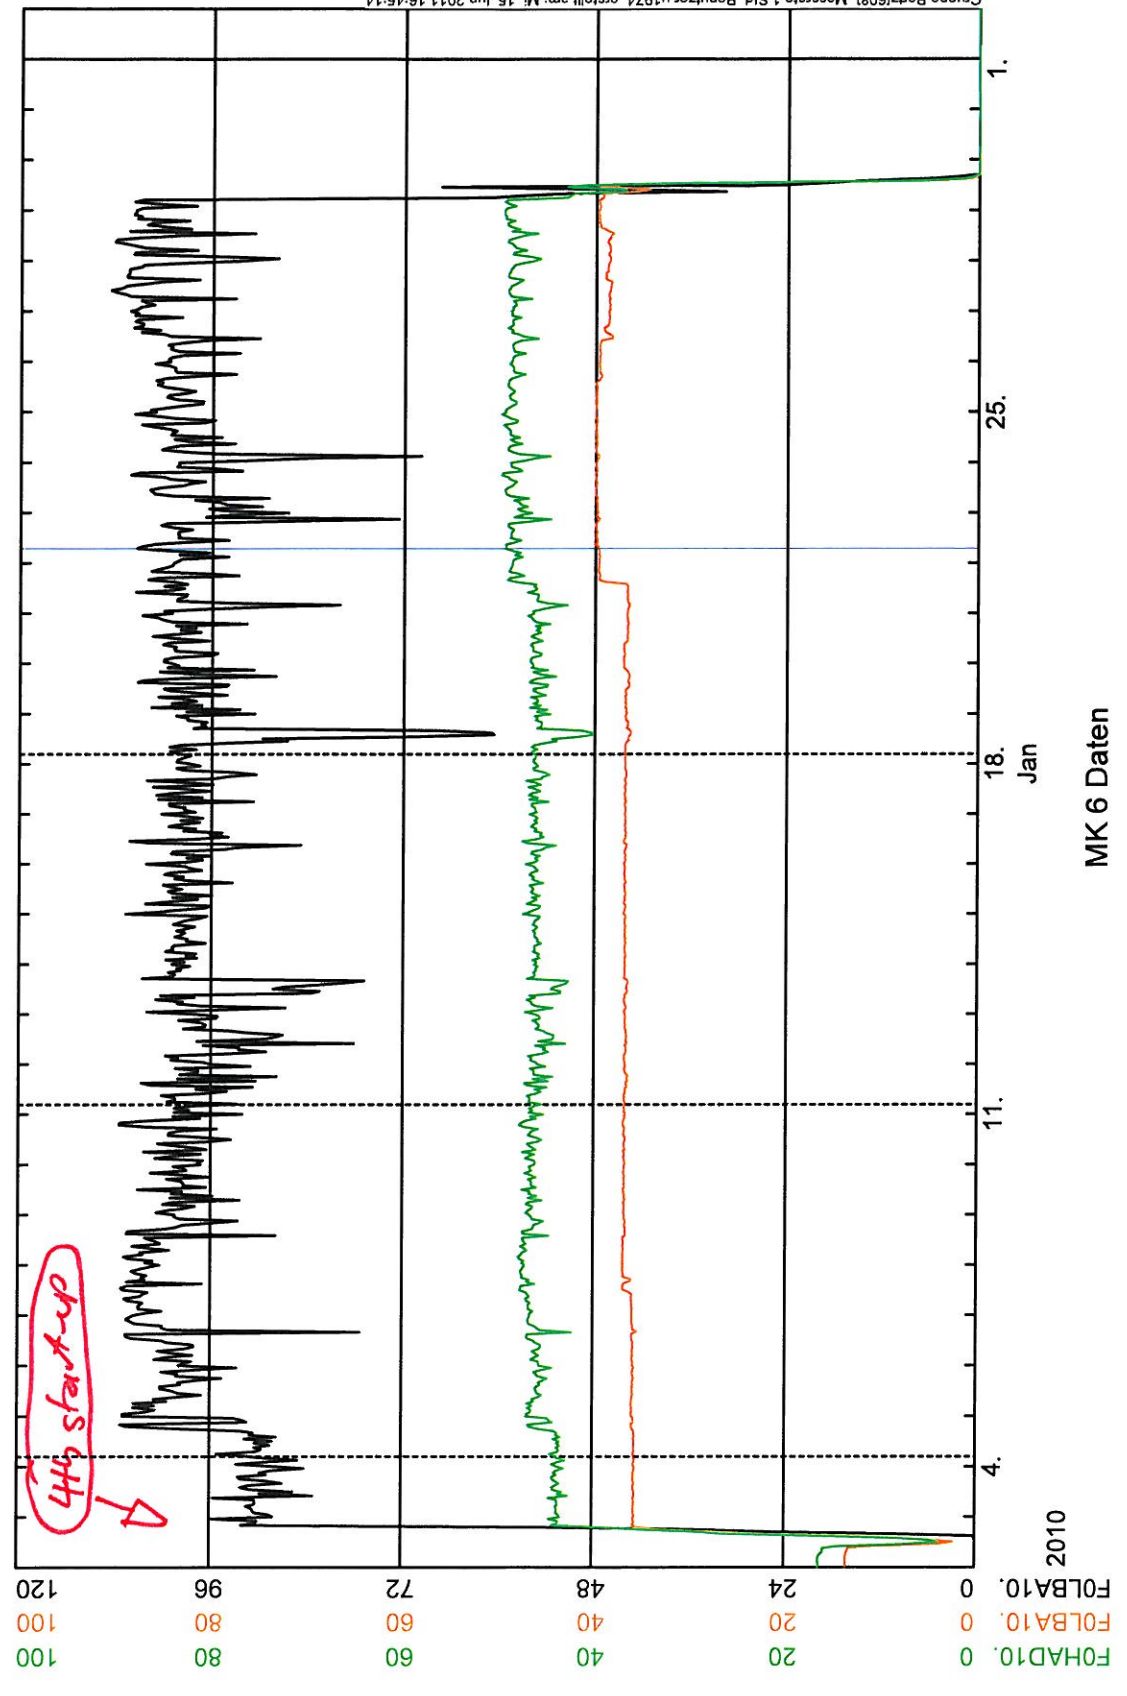


Gruppe Bertzf[608], Messrate 1 Sid, Benutzer U1974, erstellt am: Mi, 15 Jun 2011 16:45:14

MK 6 Daten

MUOEN/TP
15.06.11
msp Msp

Gruppe: Bertzf 608] Uhrzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:45:55 Messzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:00:00
 Zeiger: Di, 16 Feb 2010 03:00:00

● FOLBA10FF001_XJ01_SIG F FD Kessel
 ● FOLBA10CP001_XJ01_SIG P FD
 ● FOHAD10CP001_XP01_SIG P DaTrom

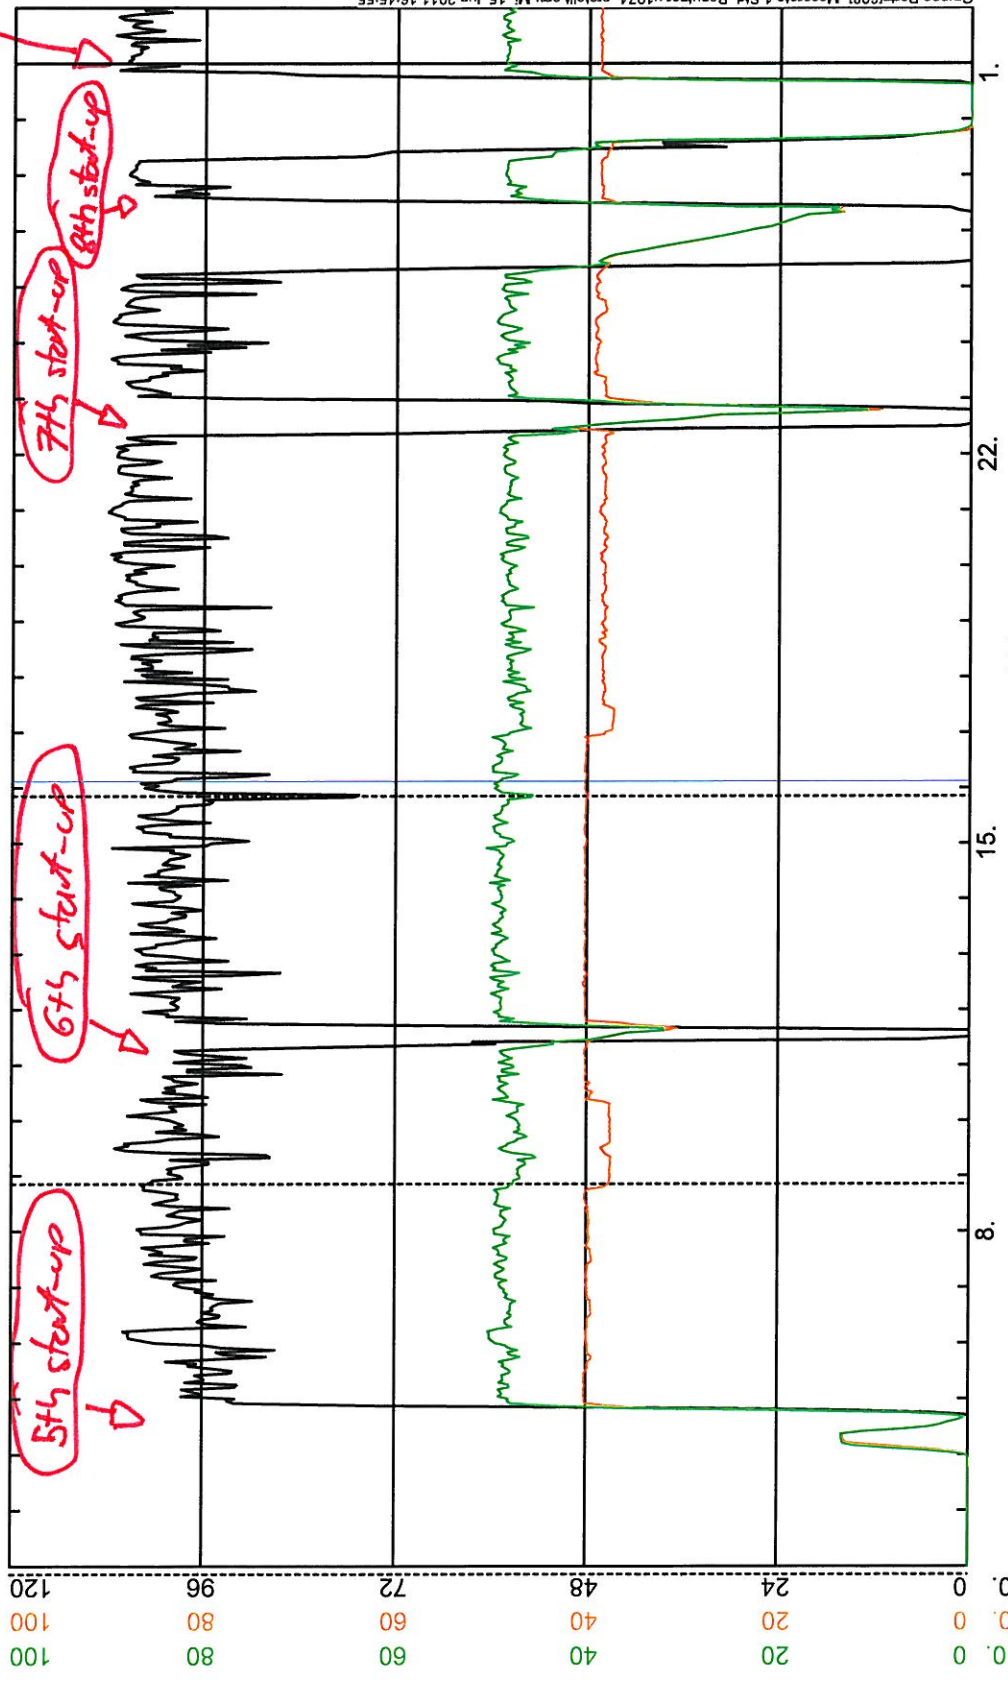

2010
 FOLBA10. 0
 FOLBA10. 0
 FOHAD10. 0


MK 6 Daten

Gruppe Bertzf608], Messrate 1 Std, Benutzer U1974, erstellt am: Mi, 15 Jun 2011 16:45:55

MV 08.07.11
 15.06.11
 MSP 12.82

Gruppe: Bertzf 608j Uhrzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:46:29 Messzeit: Mi, 15 Jun 2011 16:00:00
 Zeiger: Fr, 12 Mär 2010 09:00:00

- FOLBA10FF001_XJ01_SIG 104.73 t/h F FD Kessel
- FOLBA10CF001_XJ01_SIG 38.83 bar P FD
- FOHAD10CP001_XP01_SIG 48.50 bar P DaTrom

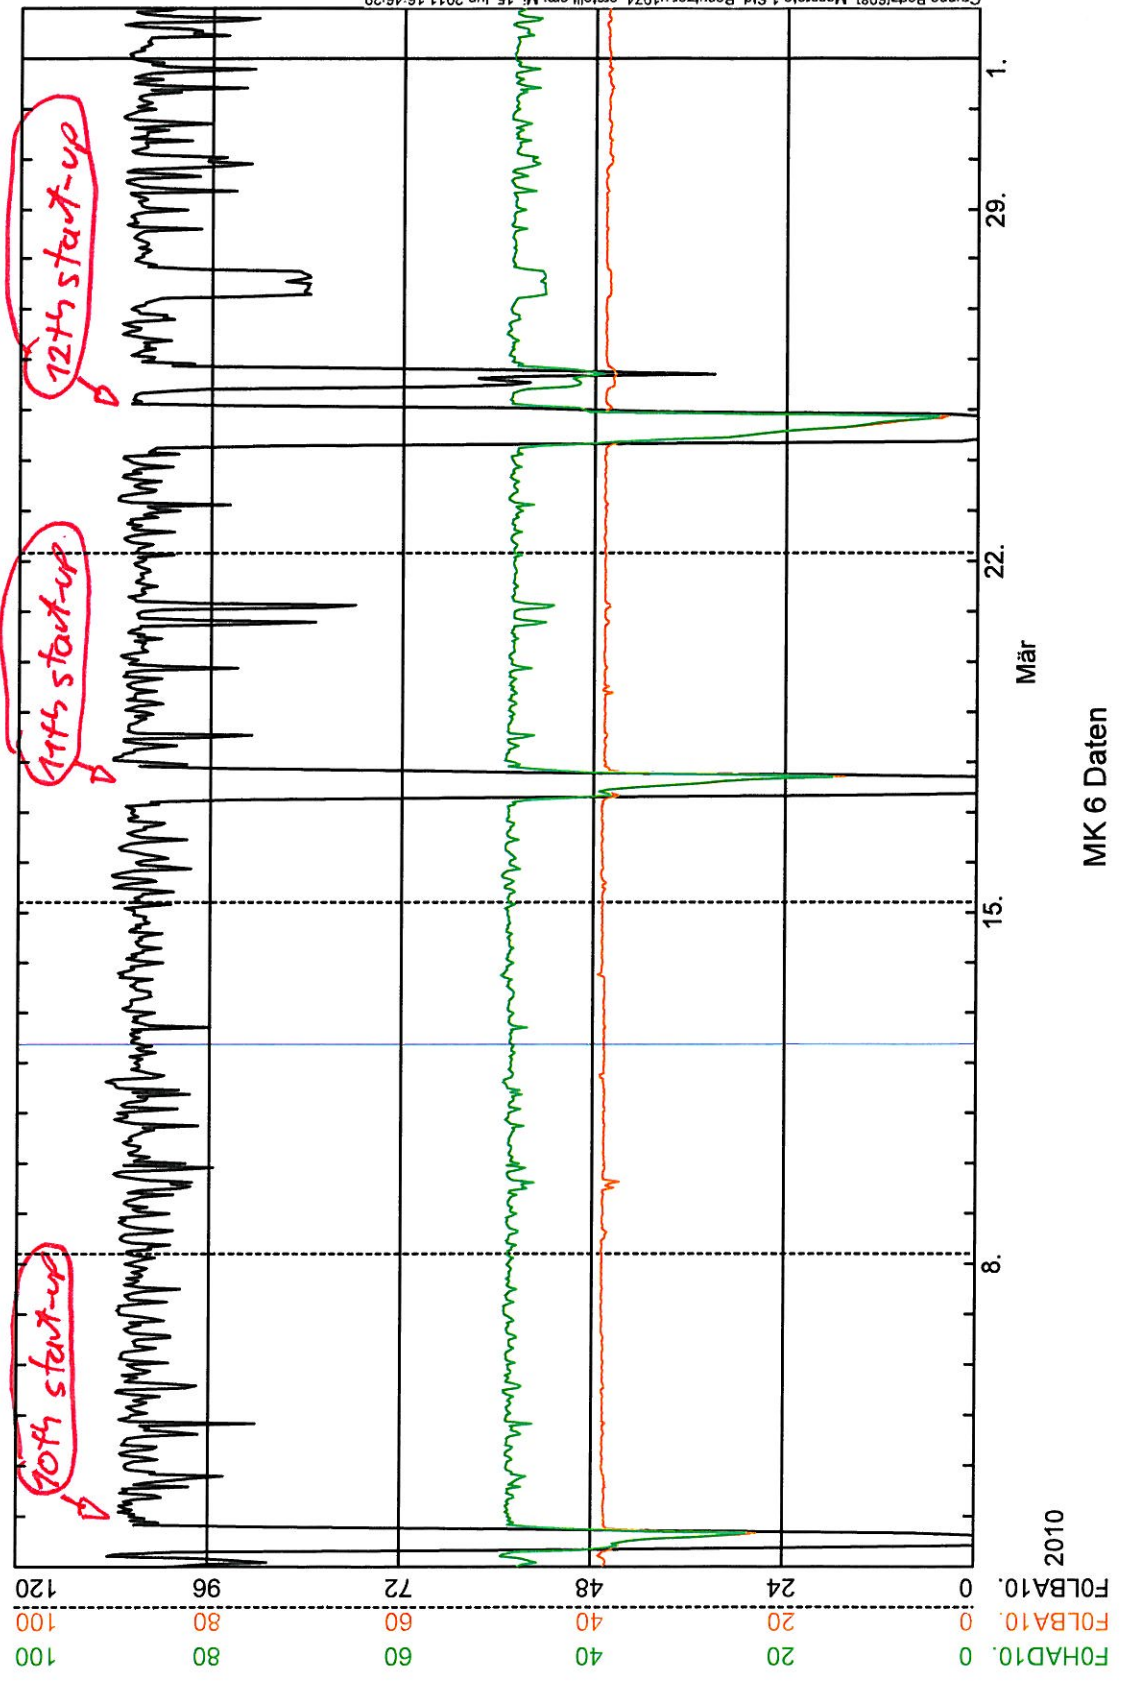

Gruppe Bertzf608j, Messrate 1 Std, Benutzer U1974, erstellt am: Mi, 15 Jun 2011 16:46:29